





Atjaunojamās enerģijas direktīva (RED II un III)

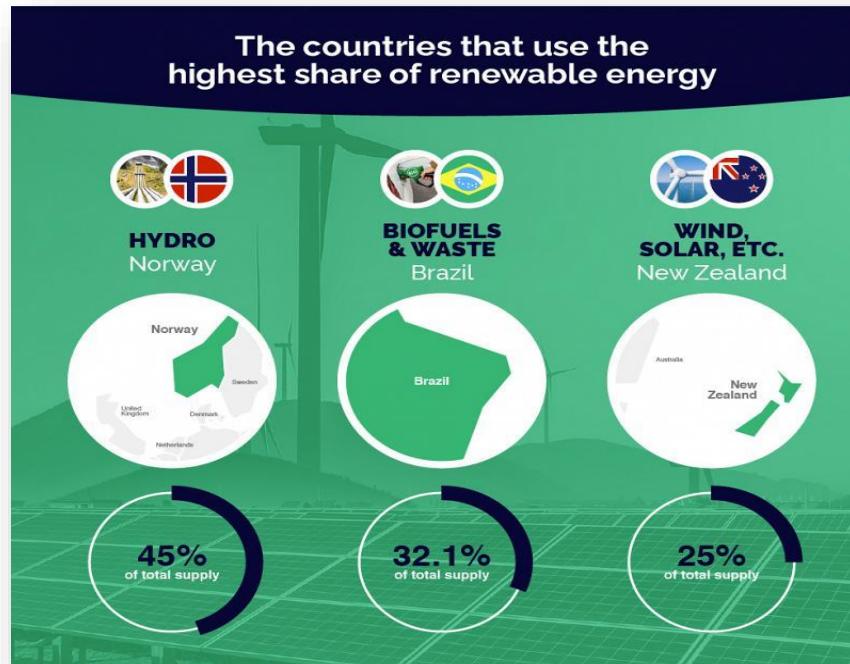


Kādēļ RED II tiek pārskatīts neilgi pēc tā apstiprināšanas

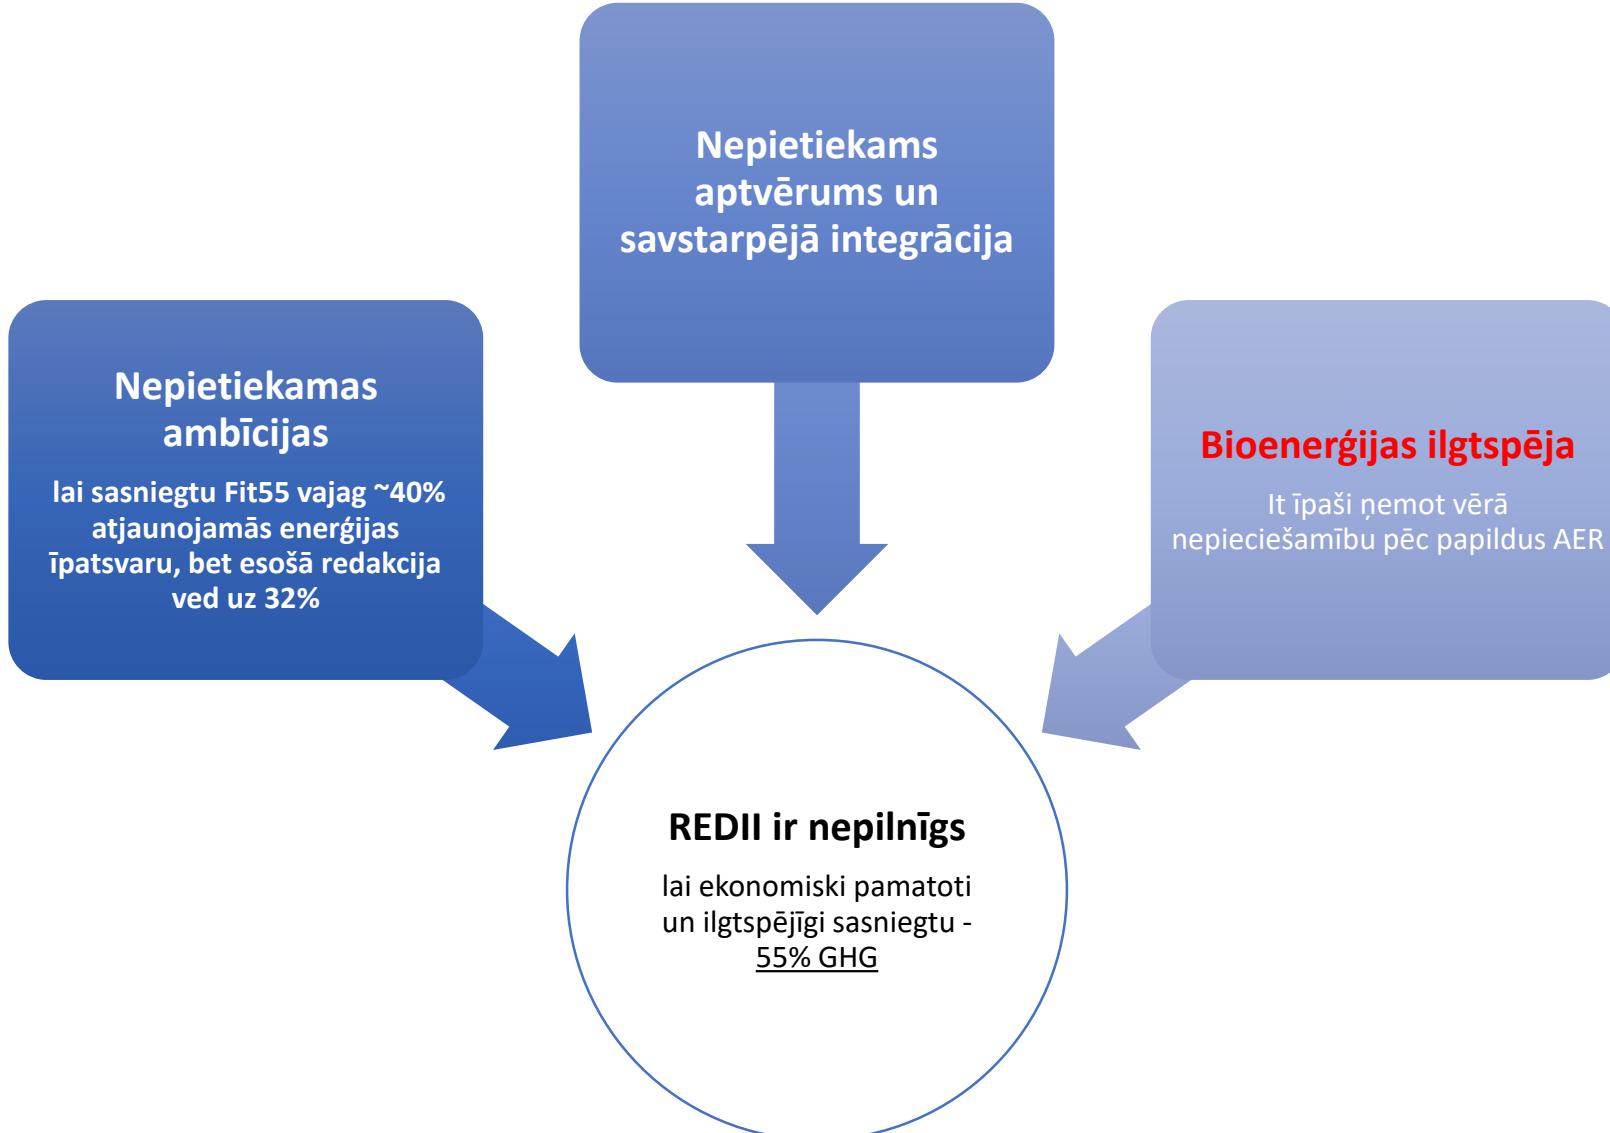

Ambīcijas

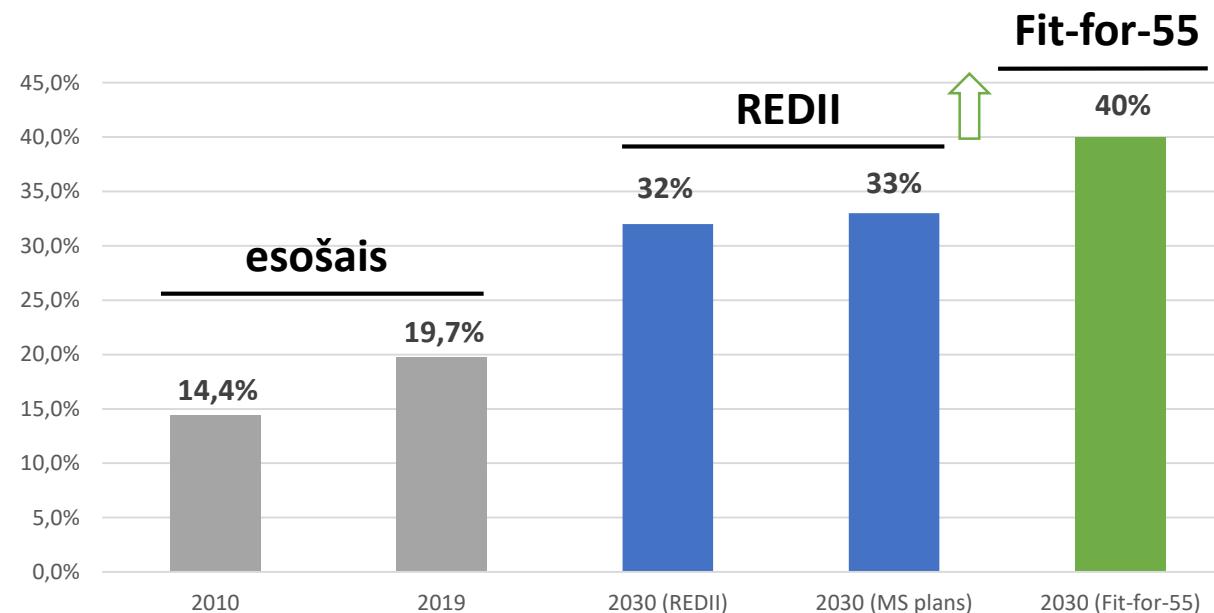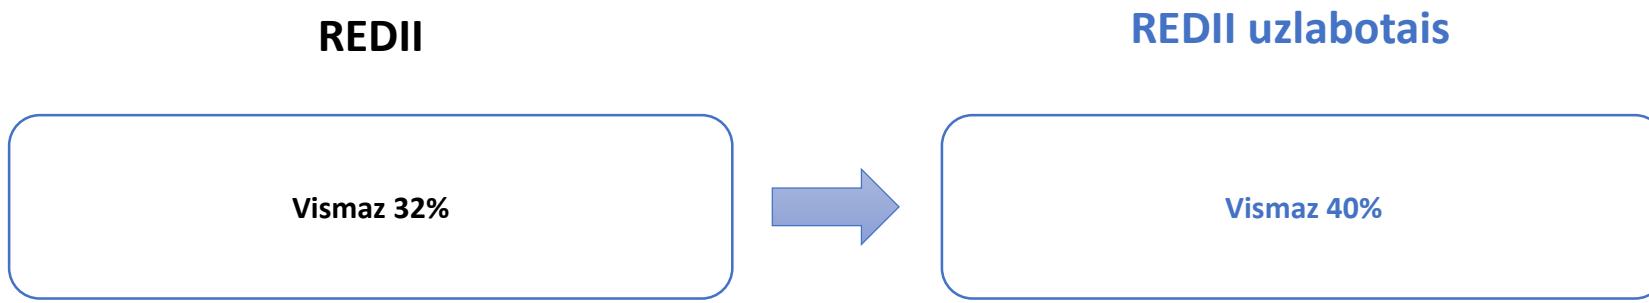

Target architecture underpinning the EU-level target

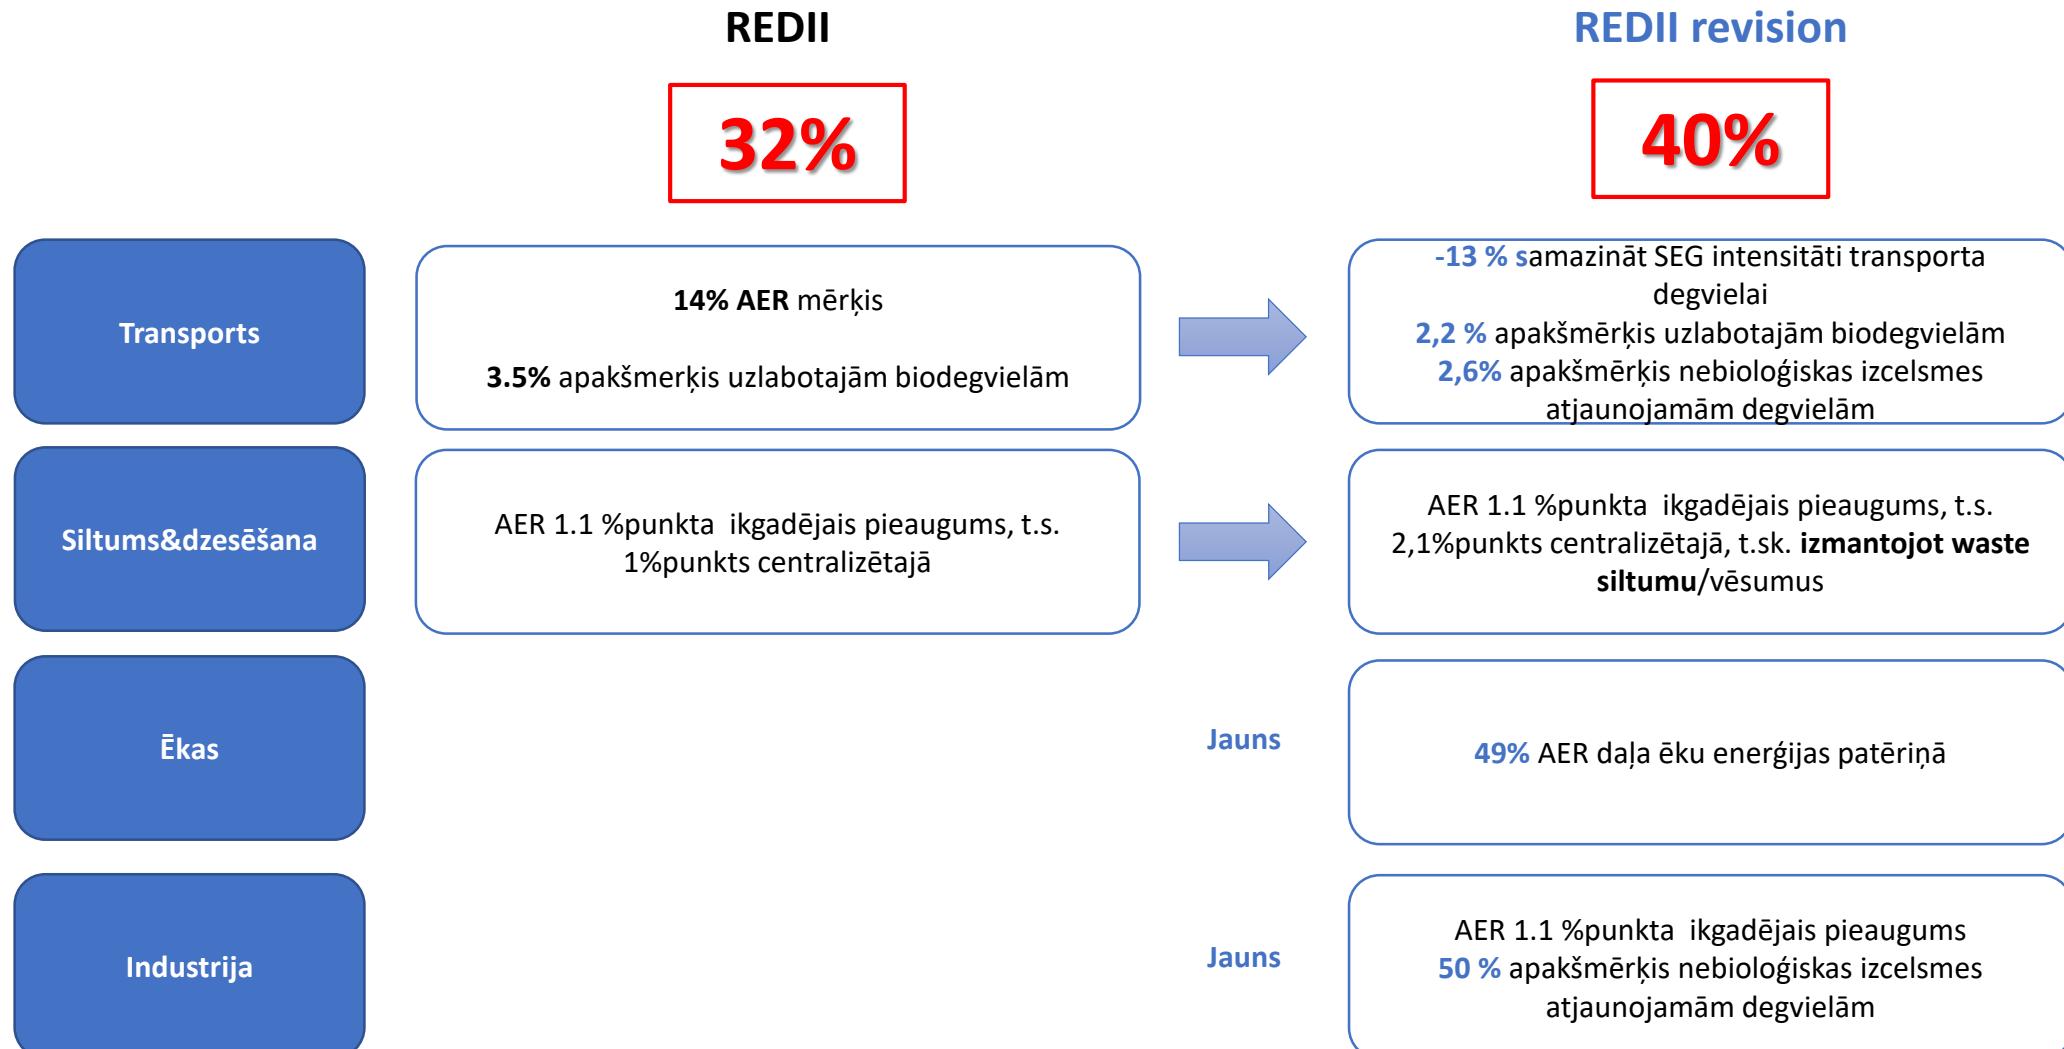

Svarīgākās izmaiņas, kas ietekmēs meža nozari

REDII

Ilgspējas kritēriji

Bioloģiskās daudzveidības/klimata koksnes
biomasai (riskos balstīta pieeja)

Application of EU
bioenergy & GHG
saving criteria

Attiecas katlumājām/koģenerācijas stacijām virs
20 MW
SEG emisiju kritērijs tikai uz jaunajiem
projektiem

Kaskadēšana

Uzstādījums, ka atbalsta mehānismiem
nevajadzētu atstāt būtisku negatīvu ietekmi uz
izejmateriālu tirgiem



REDII revision

Jauni kritēriji: primārie un bioloģiski
augstvērtīgie meži, kūdrāji un mitrzemes
Lielizmēra kailciršu ierobežojumi



Attiecas katlumājām/koģenerācijas stacijām
virs **5 MW**
SEG emisiju kritērijs arī uz esošajiem



Tiek noteikts, ka zāģbalķi, finierkluči, celmi, saknes nevar tikt
izmantotas stacijās, kas saņem atbalstu

Dod deleģējumu izstrādāt koksnes kaskādēšanas normatīvu

No 2026.gada nebūs atbalsts jauniem kondensācijas tipa
elektrības ražotājiem, kas izmanto koksnes kurināmo